STUDZIENKA DN1200

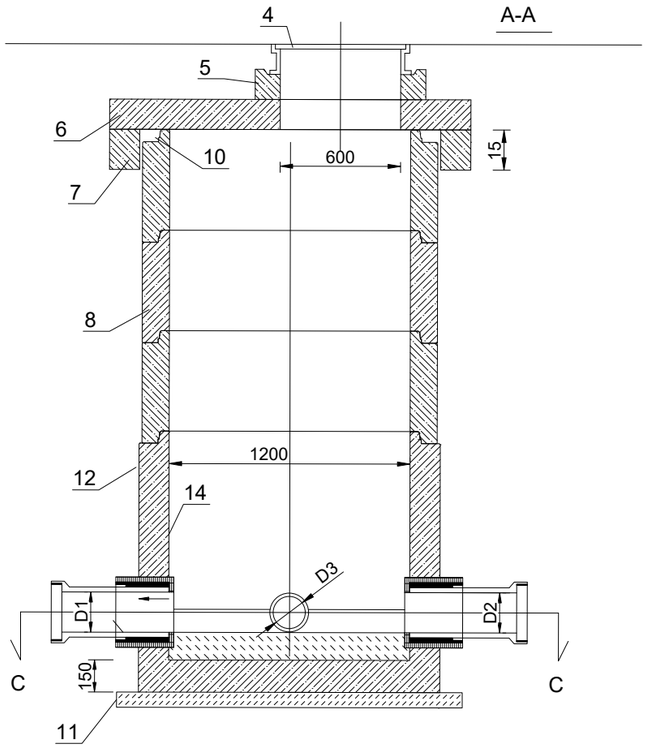

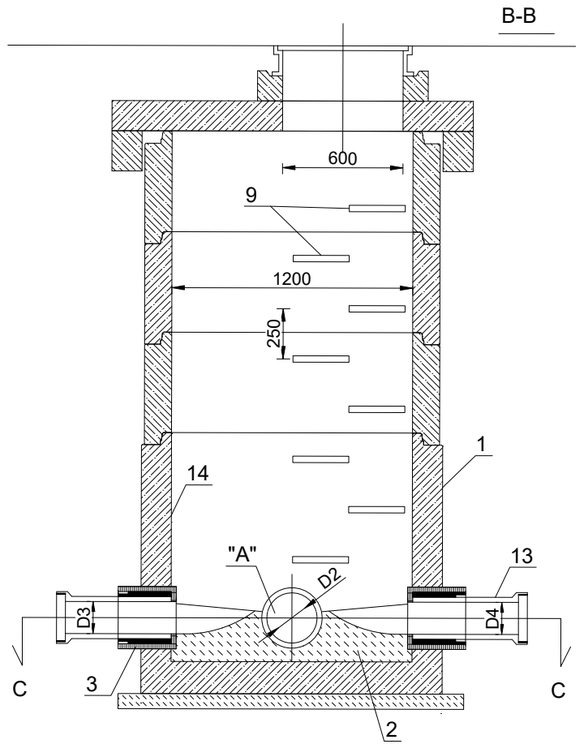

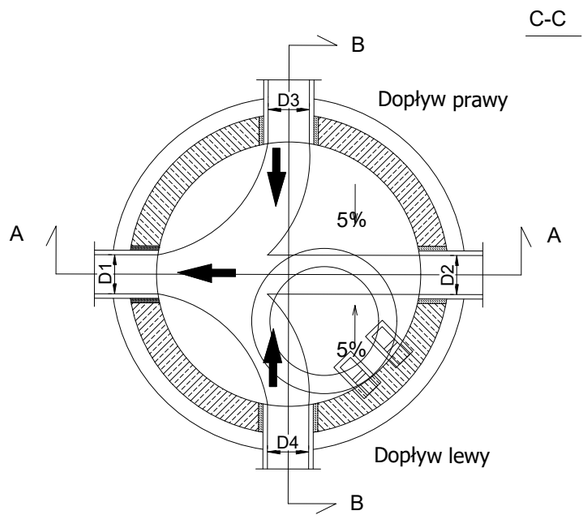



1 Podstawa studni z betonu kl. C35/45
DN1200 x 900
2 Kineta z betonu kl. min. C50
3 Przejście szczelne
4 Właz DN600, kl. D400 wentylowany z wypełnieniem betonowym kl. C35/45, wg PN EN 124–1: 2015–7
5 Pierścień wyrównujący DN600
6 Pokrywa studzienna DN1200 – ø2000x600
7 Pierścień odciążający DN1200 – ø2000x1500
8 Kręgi betonowe łączone na uszczelki DN1200 o wysokościach 250, 500, 1000 mm
9 Stopnie złazowe żeliwne wg PN–EN 13101: 2005
10 Uszczelnienie kitem bitumicznym gr. 2 cm
11 Podbudowa betonowa kl. C12/15 gr. min. 15 cm
12 Od zewnątrz ściany studzienki posmarować na całej wysokości abizolem R+2xKL
13 Króciec przystudzienny PP
14 Wewnętrzną powierzchnie studzienek zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi całkowicie odcinającymi dostęp środowiska agresywnego.

ZAŁĄCZNIK 4 - SCHEMAT STUDNI DN1200