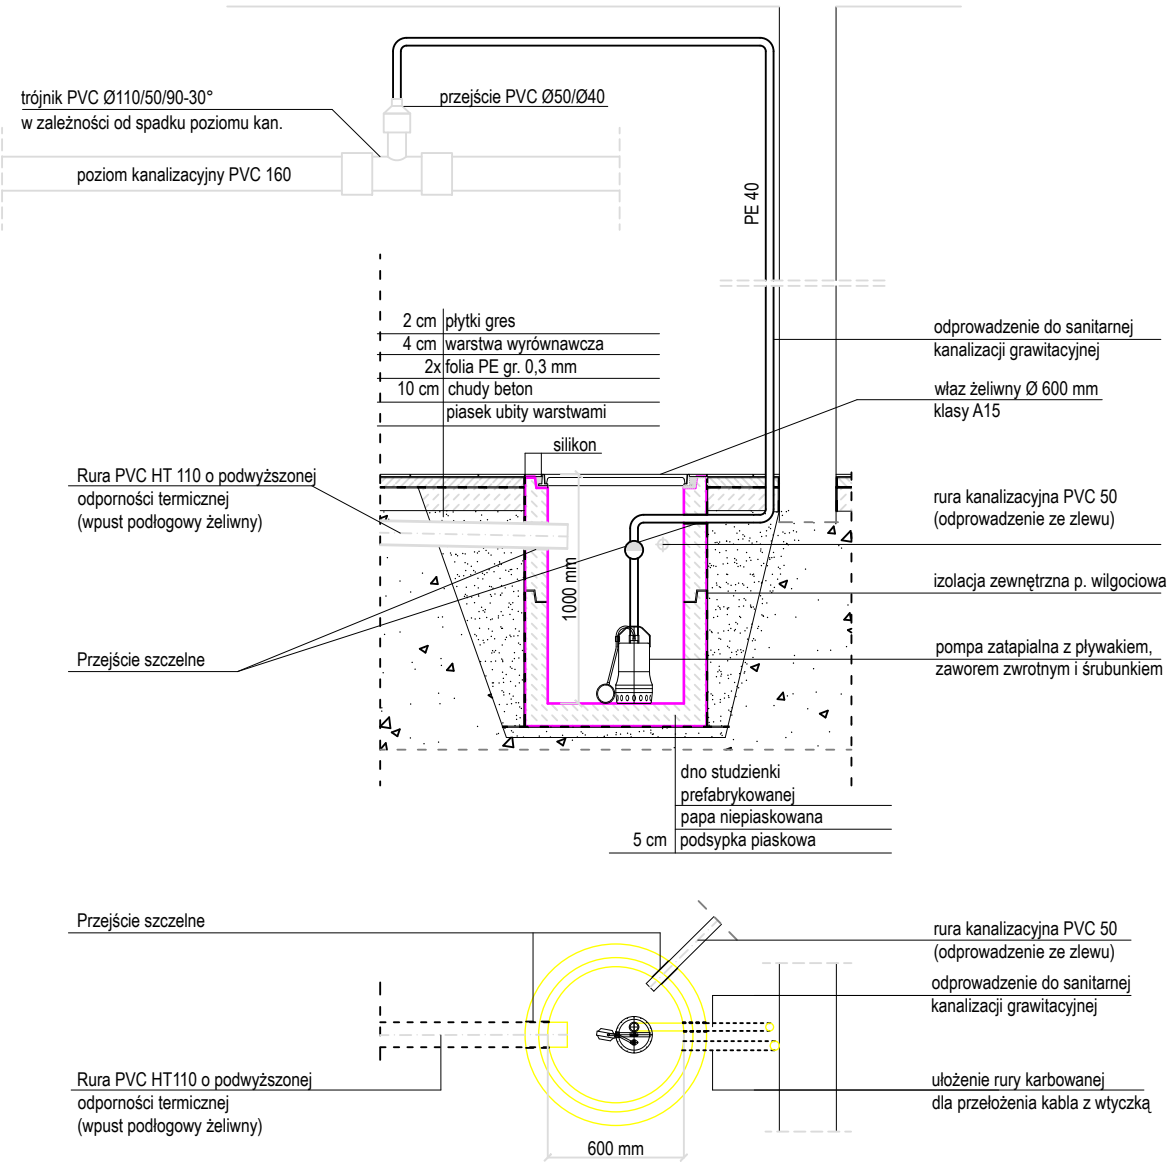

uwaga:
- elementy studni wykonać z betonu C35/45 (B45) W8
- od wewnątrz elementy studni uszczelnić zaprawą z dodatkiem środka wodoszczelnego

Temat projektu:	TEROMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYBNIKU - GRABOWNIA PRZY ULICY WIKTORA POLOCZKA 76C					
Inwestor:	MIASTO RYBNIK, UL. B. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK					
Temat rysunku:	**STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA**					
Branża:	IS - INSTALACJE SANITARNE				Faza:	PB
Zespół projektowy:	mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI	Nr upr.	1768/94		Data:	12/2024r.
					Skala:	---
	mgr inż. Andrzej BĄCZKOWICZ	Nr upr.	217/92		Nr rysunku:	**IS-1.8**

„PROEKO”
Wojciech BREWCZYŃSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214